



2008001644M



(2008)建材质监认字(13)号

副

本

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 2010-A-W-6873

样品名称:

罗非岩

Sample Name

受检单位:

北京泰斯特建筑材料有限责任公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

China National Center for Quality Supervision and Test of House Building Materials




检 验 报 告

中心编号: 2010-A-W-6873

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果
01	降噪系数	0.27

中心频率(Hz)	200	250	315	400	500	630
吸声系数	0.16	0.15	0.17	0.19	0.21	0.24
中心频率(Hz)	800	1000	1250	1600	2000	4000
吸声系数	0.30	0.32	0.34	0.36	0.41	—

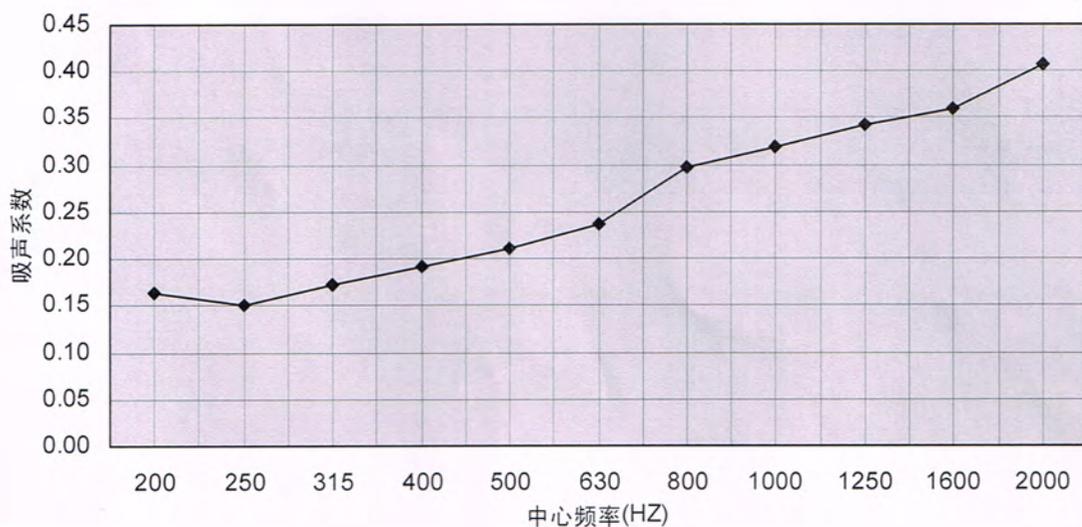

备注: _____

审 核: *[Signature]*

主 检: *[Signature]*



副

本

国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心

(China National Center for Quality Supervision and Test of House Building Materials)

(2008)建材质监认字(13)号

检验报告

(TEST REPORT)

中心编号: 2010-A-W-6873

第 1 页 共 2 页

样品名称	罗非岩	检验类别	委托检验
受检单位	北京泰斯特建筑材料有限责任公司	样品编号	——
生产单位	北京泰斯特建筑材料有限责任公司	样品状态	板状、外观完整
规格型号	600mm × 600mm × 6mm	商 标	TEXTOR
来样日期	2010 年 09 月 17 日		
检验依据	GBJ 88-1985 《驻波管法吸声系数和声阻抗率测量规范》		
检验项目	降噪系数		
检验结论	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2010 年 10 月 18 日 (测试检验章)</p> 		
备注:	_____		

批 准:

刘建华

审 核:

王利祥

主 检:

王利祥

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院房建材料与混凝土实验楼 邮编: 100024